


圧力損失	150Pa
排気風量	5.0m ³ /h 設計時5.5m ³ /h
ガス消費量	3.7KW
ガス接続	9.5ホースエンド
排気接続	150 FVD160
焼面寸法	270

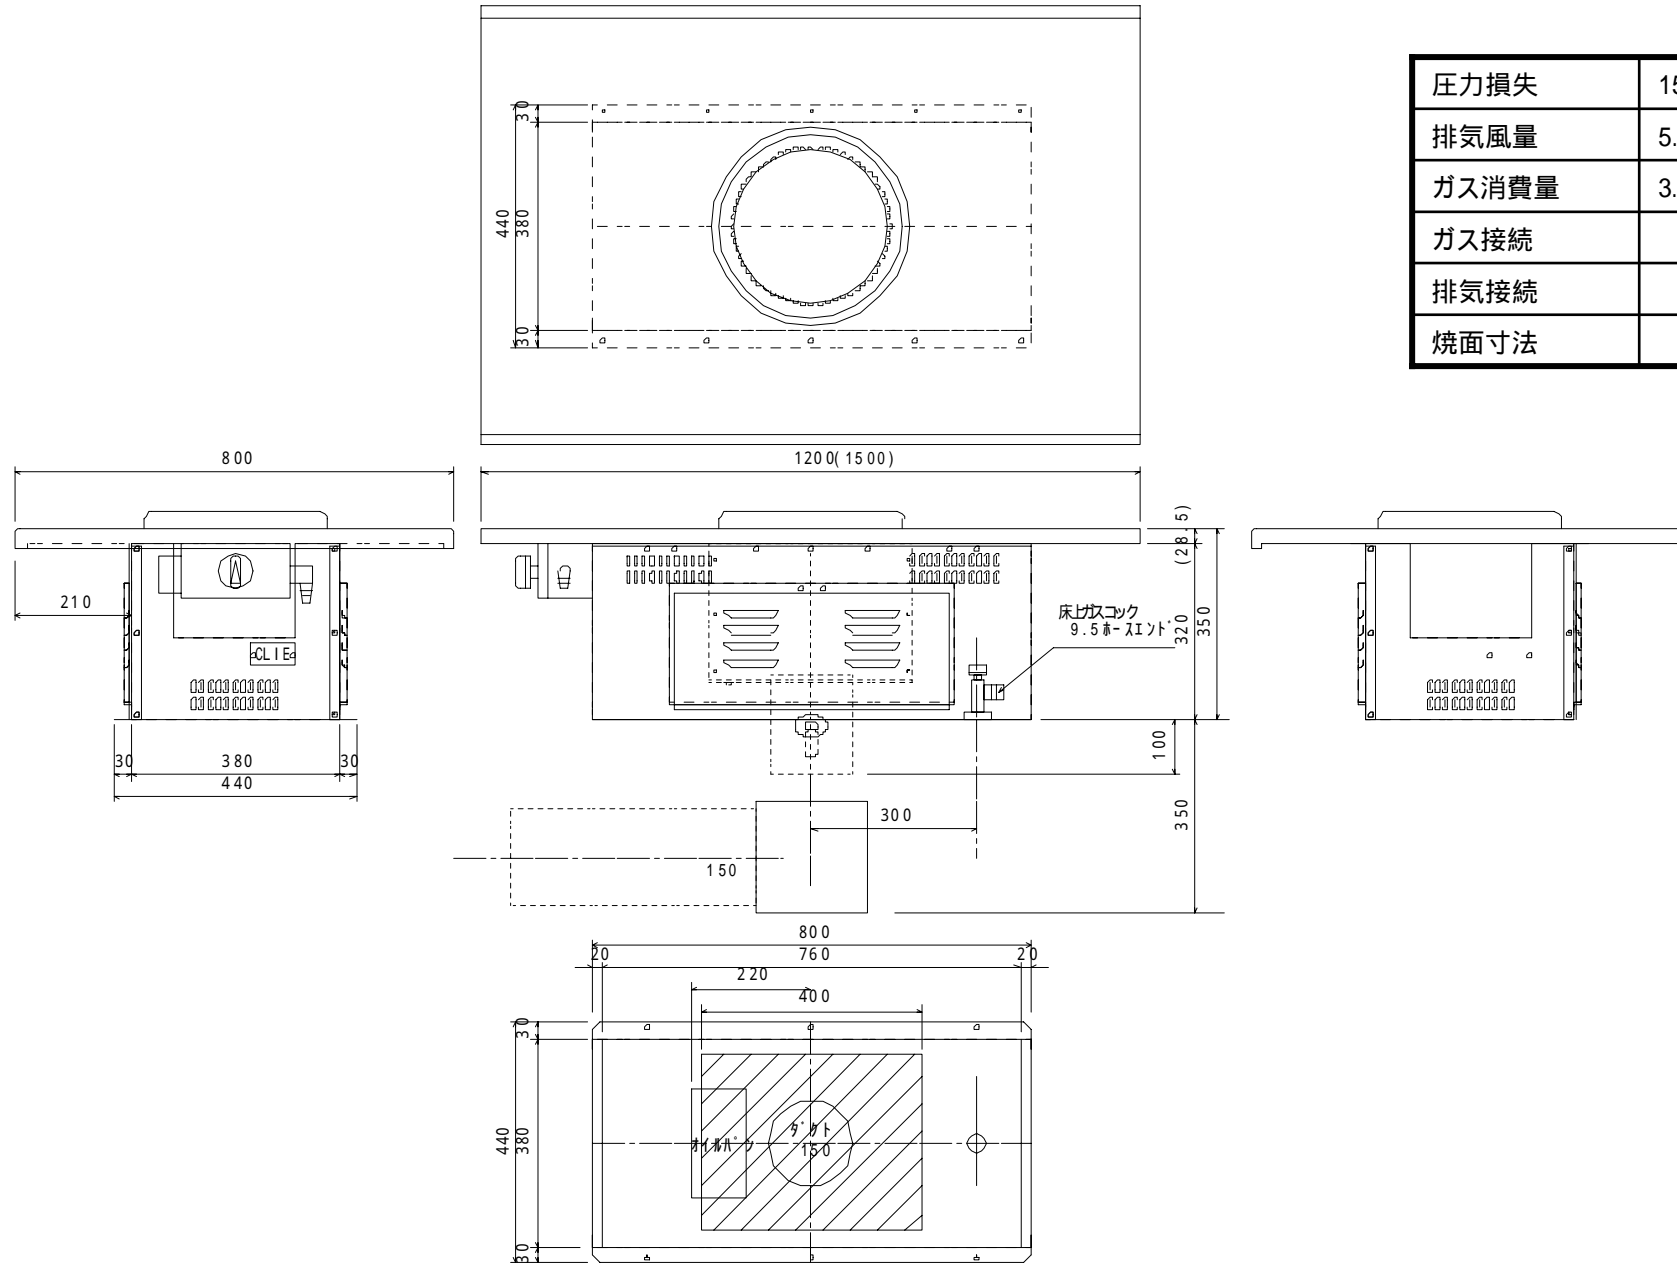

改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市北区都田町7852-17
TEL:053-428-0551 Fax:053-428-0552

品名:RJC1SNSJ12

図面名称:RJC型溶岩焼


縮尺



日付

2008.3.1

圧力損失	150Pa
排気風量	5.0m ³ /h 設計時5.5m ³ /h
ガス消費量	3.7KW
ガス接続	9.5ホースエンド
排気接続	150 FVD160
焼面寸法	270

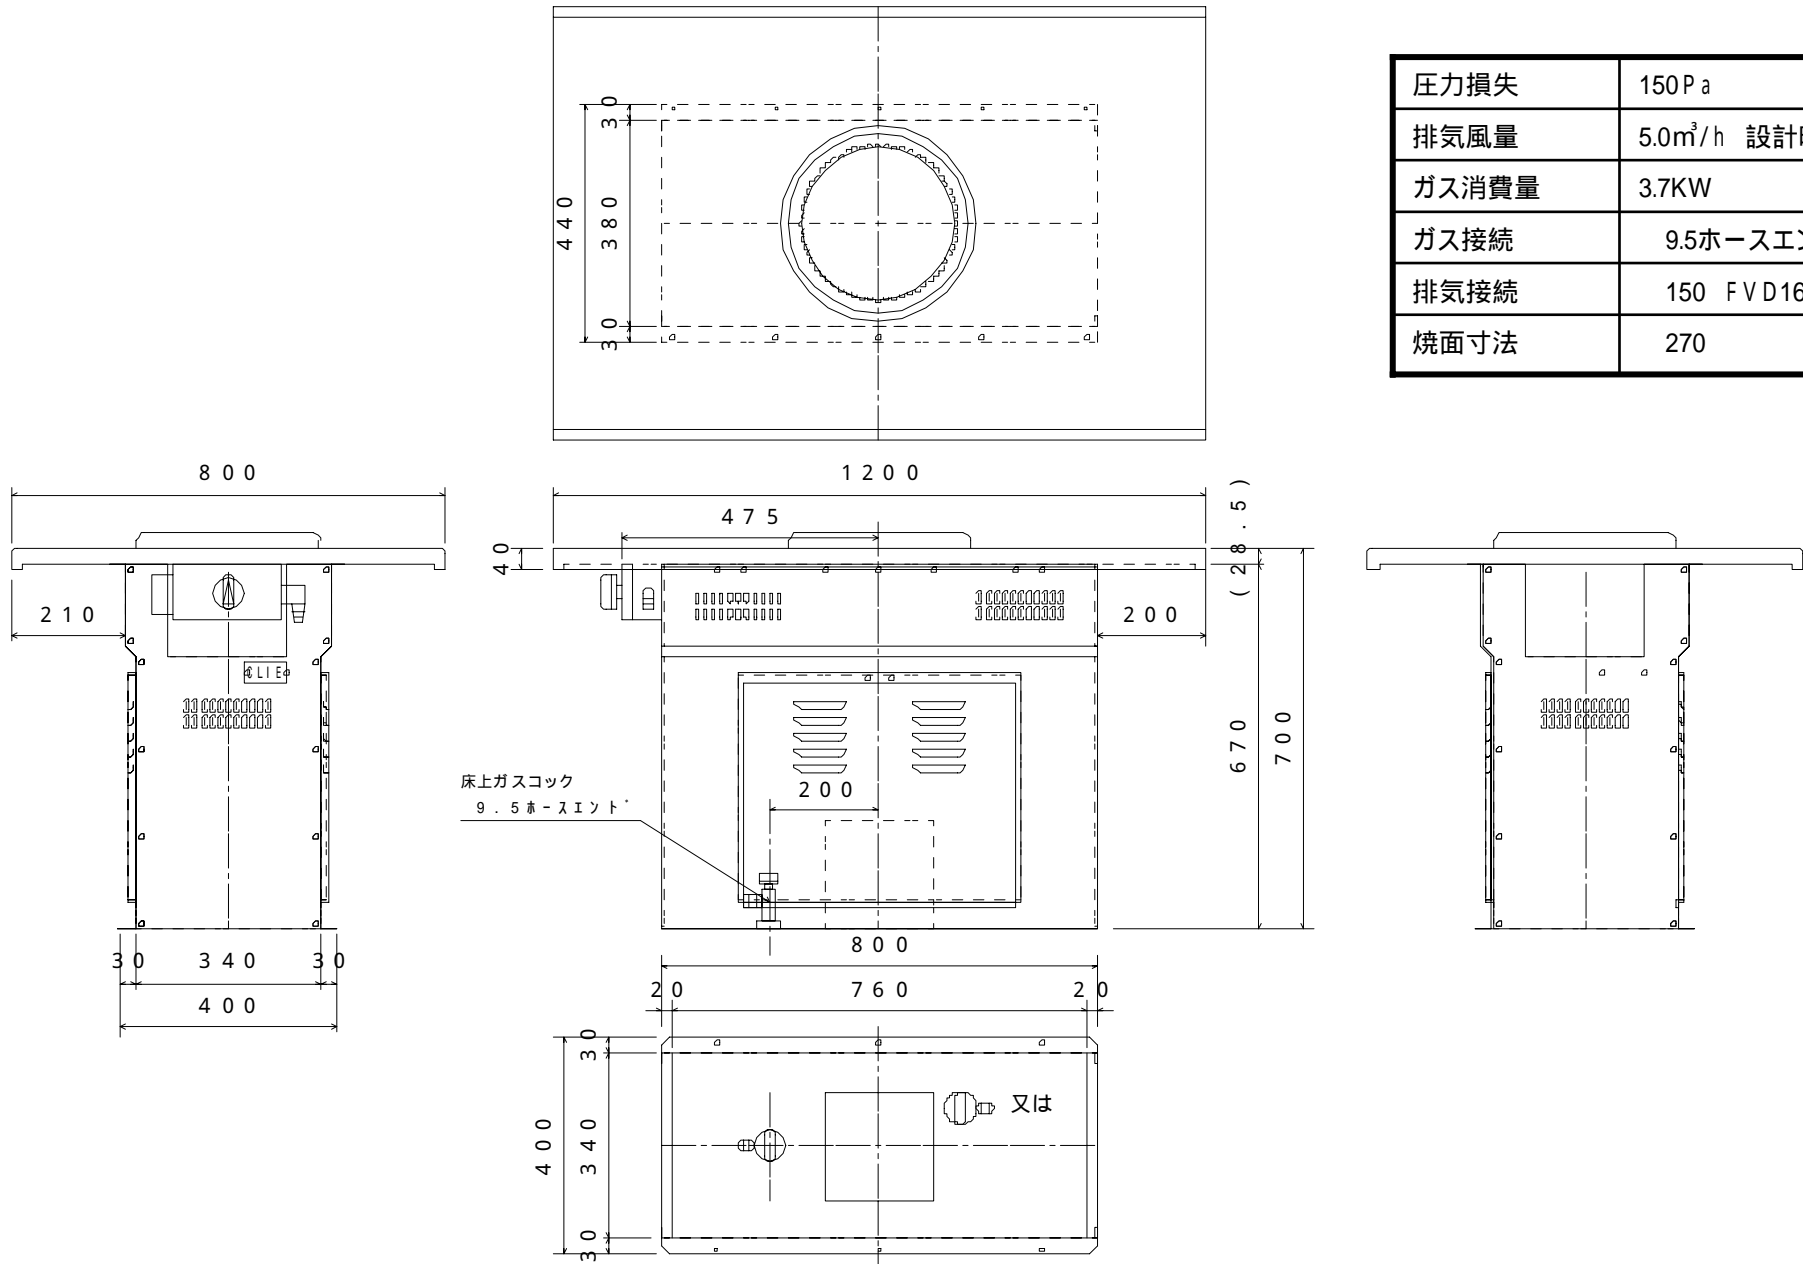

改定

CLIE 株式会社クリエ

静岡県浜松市北区都田町7852-17
TEL:053-428-0551 Fax:053-428-0552

品名:RJC1SNSE12

図面名称:RJC型溶岩焼

縮尺

—

日付

2008.3.1